

# HOJA DE MEDIDAS

# Cifolordosis



## Corsé de Swain CAD-CAM

Parque Tecnológico de Asturias – Parcela 1  
 33428 – Llanera – Principado de Asturias  
 T:+34 985 79 48 00 F:+34 985 79 48 10

DATOS DEL PACIENTE			
Nombre:			Edad:
Apellidos:	Altura:	Peso:	

DATOS DE MORFOLÓGICOS	
Rigidez a la corrección de la antepulsión de hombros:	
Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Pectus <i>Excavatum</i> <input type="checkbox"/> <i>Carinatum</i> <input type="checkbox"/>	


ORTOPEDIA	
Nombre:	
Técnico:	Fecha:
País:	Ciudad:
Teléfono:	e-mail:

CONCEPTOS FABRICACIÓN	
<input type="checkbox"/> 1- Rectificado	<input type="checkbox"/> 4- Tex-Fashion.....
<input type="checkbox"/> 2- Fresado	<input type="checkbox"/> 5- Recorte y pulido
<input type="checkbox"/> 3- Termo-moldeo	<input type="checkbox"/> 6- Solapa
<input type="checkbox"/> 7- Pedido componentes herrajes	

CURVA	Lado	Ápex	Vértebra	Grados
CervicoTorácica				
Torácica				
ToracoLumbar				
Lumbar				
Cifosis				
Lordosis				

LONGITUD AXILA HOMBRO ▲

CIRCULAR DEL HOMBRO A LA ALTURA DE LA AXILA ○

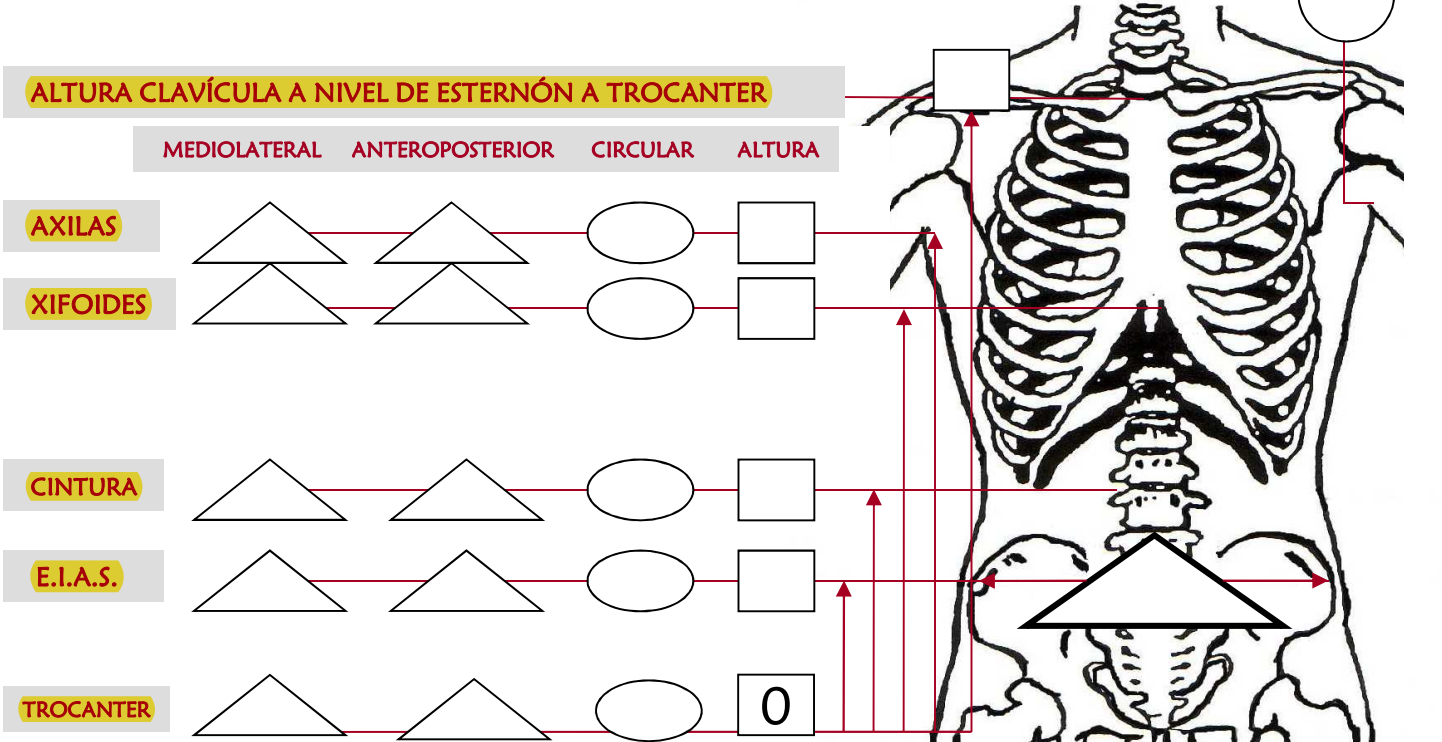

El pedido no se procesará sin - las mediciones requeridas todo el formulario cubierto . Ni sin una copia de la prescripción médica. Adjuntar también cinco fotografías: 1) Lateral izquierda; 2) Lateral derecha; 3) Frontal; 4) Posterior; 5) Sagital y RX frontal